特定設備検査マニュアル

［機－５０１０２－１０］

高圧ガス保安協会

文書履歴

特定設備検査マニュアル［機－５０１０２］

改訂コード	施行年月日	改訂等の内容
－６	2005.9.1	指定基準に基づく検査の申請方法を明記した。
－７	2005.11.1	①目次を追加した。 ②例示基準に基づく申請と例示基準以外の基準に基づく申請を区分した。 ③バルク貯槽を繰り返し申請する場合の、書類の省略について規定した。 ④委任状について規定した。 ⑤附属書（申請書記載要領）を削除し、下位規程類に移行した。
－８	2006.3.20	①申請書に添付する「耐震設計に関する書類」の説明を規定した。 ②近畿支部の金融口座支店名及び口座番号を変更した。 ③九州支部の金融口座支店名を変更した。
－９	2008 3.31	別表１中、四国支部の住所、電話番号等を改正
－１０	2008.8.11	設計検査において添付書類の差替えが必要となった場合の標準処理期間を追加した。

特定設備検査マニュアル目次

１　適用範囲
２　検査等実施事務所
３　検査等の申請
　３．１　例示基準に基づく特定設備検査申請
　　３．１．１　第一種特定設備の検査申請
　　３．１．２　第二種特定設備の検査申請
　　３．１．３　部分取替の検査申請
　３．２　例示基準以外の基準に基づく特定設備検査申請
　　３．２．１　申請書類
　　３．２．２　指定基準
　３．３　特認等
　　３．３．１　特認等
　　３．３．２　特認等を受けた場合の検査等の申請
　　３．３．３　事前評価に係る同一内容の申請
　３．４　一部工程の特定設備検査申請
　３．５　特定設備基準適合証の交付申請
　３．６　検査実施事務所が担当地域外の場合
　３．７　申請書記載方法
　３．８　申請の単位
　３．９　手数料の納付
　３.10　申請手続き
　３.11　申請書類の返却
　３.12　申請書類の差替え
４　検査等の実施
５　検査等の記録
６　検査結果の報告
７　合格証等の交付
８　検査等不合格通知
９　合格証・適合証の再交付
10　申請の取下げ
11　合格証・適合証の返納
12　標準処理期間

様式１　申請書添付書類の差替届け
様式２　設計検査成績表
様式３　不合格通知書
様式４　申請取下げ届書／合格証等返納届書

別表１　検査等実施事務所一覧表
別表２　協会が指定する金融機関の口座

参考１　申請書のまとめ方（例）
参考２　指定基準に基づく検査の申請書類（例）

特定設備検査マニュアル

［機－５０１０２－１０］

１　適用範囲

このマニュアルは、高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）が高圧ガス保安法（以下「法」という。）第５６条の３に基づき実施する特定設備検査、法第５６条の６の１４に基づく特定設備基準適合証の交付及び特定設備検査規則（以下「規則」という。）第７６条に基づき実施する一部工程の特定設備検査（以下「検査等」という。）について適用する。

２　検査等実施事務所

検査等は、機器検査事業部及び各支部（以下「事務所」という。）において実施する。
事務所及び担当地域は、別表１の検査等実施事務所一覧表による。

３　検査等の申請

３．１　例示基準に基づく特定設備検査申請

３．１．１　第一種特定設備の検査申請

平成13年12月28日付通達「特定設備検査規則の機能性基準の運用について（平成13･12･27原院第5号）」（以下「通達」という。）に例示された基準（以下「例示基準」という。）に基づく第一種特定設備の検査を申請する者は、特定設備の検査の種類に応じて次の(1)から(3)までに掲げるところにより申請するものとする。なお、(1)から(3)までに定める申請書に記入する申請者の代表者氏名は代表権を持つ者とする。ただし、代表権を持つ者以外の者の氏名で申請する場合は、代表権を持つ者から当該者への委任状を添付するものとする。

備考；申請書のまとめ方の例は、参考１を参照のこと。

（１）特定設備の製造をする者は、規則に定める様式（以下「規則様式」という。）第１の特定設備検査申請書に次に掲げる書類を添付し、正副各１通を当該特定設備を製造する工場等所在地を担当する事務所に提出するものとする。

① 強度計算書

② 耐震設計に関する次の(a)又は(b)に掲げる書類

(a) 昭和57年1月22日付通達「耐震設計構造物の応力等の計算方法及び計算を行う者の認定について（昭和57立局第25号）」（以下「認定通達」という。）に基づく認定者が認定計算方法を使用する場合にあっては次に掲げるもの

イ　認定通達に基づく認定を証する書類の写

ロ　認定者が認定範囲内の認定計算方法を用いて耐震設計を行ったことを証する認定計算方法使用証明書

ハ　SEISMIT-TW又は-HVを使用したときは取扱説明書の付録に示す「仕様記入用紙」及び「入力データ記入用紙」、SEISMIT-SPを使用した場合は取扱説明書5.1.1又は5.2.1に示す「設計仕様」及び付録に示す「入力データ記入用紙」、SEISMIT-TW、-HV及び-SP以外の認定計算方法を使用したときは前述の「仕様記入用紙」及び「入力データ記入用紙」に準ずる書類

ニ 耐震設計に使用する設計条件（「特定支持構造物の寸法、使用材料名及び構造」、「貯蔵能力」、「荷重」、「応力算定位置の高さ」等をいう。）を詳細に記載した耐震図書

ホ　認定計算方法を用いた出力リスト及び出力リストを要約した書類

ヘ　出力リストの説明書（第二種認定者に限る。）

(b) (a)以外の場合にあっては、(a)ニに定める書類及び耐震計算書

③ 必要とする非破壊試験項目等を含んだ溶接要領書、溶接施工法確認試験記録等

④ 構造図（全体図、部品図等）

⑤ 製造の工程ごとの検査を希望する日及び場所を記載した書面（最寄り駅から検査場所までの経路を示す地図を含む。）

⑥ 以前に特定設備検査を受け合格している例示基準別添３「バルク貯槽の技術基準の解釈」に基づくバルク貯槽（以下「別添3バルク貯槽」という。）と同一の型式（バルク貯槽申請書類提出等手順書［機-50102A］（以下「提出等手順書」という。）の2.1に規定する型式をいう。以下同じ。）のものを申請する場合にあっては、マニュアル様式2の設計検査成績表の写

（２）特定設備を輸入した者は、規則様式第２の輸入特定設備検査申請書に次に掲げる書類を添付し、正副各１通を当該特定設備を輸入した者の所在地又は検査場所（陸揚地、設置場所等）を担当する事務所に提出するものとする。

① 設計書（(1)①から③までに定める書類をいう。）

② 構造図（全体図、部品図等）

③ 材料証明書

④ 加工検査記録

⑤ 溶接検査記録（開先検査、裏はつり検査、外観形状検査）

⑥ 溶接後熱処理記録

⑦ 溶接部機械試験記録

⑧ 非破壊試験記録（放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験）

⑨ 構造検査記録（真円度、肉厚測定、耐圧試験、気密試験）

⑩ 製造の工程ごとの検査を希望する日及び場所を記載した書面（最寄り駅から検査場所までの経路を示す地図を含む。）

⑪ 以前に特定設備検査を受け合格している別添3バルク貯槽と同一の型式のものを申請する場合にあっては、マニュアル様式2の設計検査成績表の写

（３）外国において本邦に輸出される特定設備の製造をする者は、規則様式第１の特定設備検査申請書に(1)に掲げる書類を添付し、正副各１通を当該特定設備の検査場所（陸揚地、設置場所等）を担当する事務所に提出する。

（４）別添3バルク貯槽を繰り返し製造する者が、以前に特定設備検査を受けて合格して

いる別添3バルク貯槽と同一の型式のものを申請する場合において、(1)①から④まで又は(2)①及び②に定める申請書に添付する書類を提出等手順書に基づき予め事務所に提出し受理されているときは、(1)から(3)までの規定にかかわらず、様式５のバルク貯槽申請内容を添付することにより当該書類の添付を省略することができる。

備考:繰り返し製造する者とは、１年に１回以上の頻度で継続して製造する者をいう。

３．１．２　第二種特定設備の検査申請

例示基準に基づく第二種特定設備の検査を申請する者は、3.1.1の規定による他、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、③の書類にあっては6(1)①の書類への添付に替えることができる。

備考:申請書のまとめ方の例は、参考１を参照のこと。

① 各部材の支配的厚さを算出した資料及び当該第二種特定設備を構成する材料、溶接継手等の使用可能な最低温度の根拠

② 第二種特定設備を製造する者がＡＳＭＥの認定工場であって、別添７「第二種特定設備の技術基準の解釈」の定めるところによりＡＳＭＥの規定によって製造・検査する場合は、製造者がＡＳＭＥの認定工場であることを証する書面。この場合、当該第二種特定設備の製造期間中に認定が消失することの無いよう注意のこと。

③ 溶接に従事する者及び非破壊試験に従事する者が、所定の資格を有することを証する書面

④ 耐圧試験圧力の設定根拠（例えば、各部材の許容応力比の表をいう。）

３．１．３　部分取替の検査申請

特定設備の部分取替に係る検査を申請する者は、規則様式第１の特定設備検査申請書に次に掲げる書類を添付し、正副各１通を当該特定設備の部分を製造する工場等所在地を担当する事務所に提出するものとする。なお、申請書に記入する申請者の代表者氏名は代表権を持つ者とする。ただし、代表権を持つ者以外の者の氏名で申請する場合は、代表権を持つ者から当該者への委任状を添付するものとする。

備考:申請書のまとめ方の例は、参考１を参照のこと。

① 取替部分の設計書（強度計算書、必要とする非破壊試験項目等を含んだ溶接要領書、溶接施工法確認試験記録等）

② 構造図（取替部分を着色した全体図、取替部分の図面、部品図等）

③ 製造の工程ごとの検査を希望する日及び場所を記載した書面（最寄り駅から検査場所までの経路を示す地図を含む。）

④ 当該特定設備の製造時に交付された特定設備合格証の写（特定設備合格証の写が提出出来ない場合、当該特定設備の表示の写真又は拓本により替えることができる。）

⑤ 直近の保安検査を行ったことを証明する書面

３．２　例示基準以外の基準に基づく特定設備検査申請

３．２．１　申請書類

例示基準以外の基準に基づく特定設備検査を申請する者は、3.1.1から3.1.3までの規定による他、通達１.(2)②イ「特定設備検査において適用すべき詳細基準」及び同ロ「当該詳細基準が機能性基準に適合していることを証する資料」を添付するものとする。この場

合において、協会が指定する詳細基準（以下「指定基準」という。）に基づく特定設備検査を申請するときは、当該「特定設備検査において適用すべき詳細基準」及び「当該詳細基準が機能性基準に適合していることを証する資料」を「参考２　指定基準に基づく検査の申請書類(例)」に基づき作成した資料とすることができる。

備考:申請書のまとめ方の例は、参考１を参照のこと。

３.２.２　指定基準

３.２.１の指定基準は、高圧ガス保安協会基準KHKS 0221(2005)「非円形胴の圧力容器に関する基準」とする。

３.３　特認等

３.３.１　特認等

申請の内容が、規則第１０条から第４５条まで又は例示基準によれない場合は、次に示す協会が定める実施要領により、予め認可（以下総称して「特認等」という。）を受けなければならない。

（１）規則第５１条「特殊な設計による特定設備についての特例」により大臣の認可（以下「特認」という。）を受ける場合は、特定案件事前評価実施要領［機-20200］による。

（２）通達３.「協会による事前評価」（以下「事前評価」という。）を受ける場合は、詳細基準事前評価実施要領［機-20100］による。

３.３.２　特認等を受けた場合の検査等の申請

特認等を受けた申請者は、検査等の申請の際、3.1.1から3.1.3までの規定による他、認可されたことを証明する次に示す書面の写しを申請書に添付しなければならない。

備考:申請書のまとめ方の例は、参考１を参照のこと。

（１）特認を受けた場合は、大臣が交付した認可証及び特定案件事前評価実施要領様式４の「特定案件事前評価結果について」。

（２）事前評価を受けた場合は、詳細基準事前評価実施要領様式８の特定設備検査事前評価書。

３.３.３　事前評価に係る同一内容の申請

特認等は、包括特認又は包括事前評価を受けた場合を除いて、申請毎に受けなければならない。ただし、以前に事前評価を受けていて、その内容が同一である場合に限って以前に受けた事前評価を有効とすることができる。内容が同一とは、特定設備検査の内容が以前交付された特定設備検査事前評価書の記載内容とすべて同一である場合をいう。また、申請の際、当該特定設備検査事前評価書を添付しなければならない。

備考:申請書のまとめ方の例は、参考１を参照のこと。

３.４　一部工程の特定設備検査申請

自ら検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限された登録製造業者(以下「制限を受けた登録製造業者」という。）が、当該制限された工程に係る特定設備検査を受けようとする場合、規則様式第２４の一部工程の特定設備検査申請書に次に掲げる書類を添付し、正副各１通を当該特定設備を製造する工場等所在地を担当する事務所に提出するも

のとする。なお、申請書に記入する申請者の代表者氏名は代表権を持つ者とする。ただし、代表権を持つ者以外の者の氏名で申請する場合は、代表権を持つ者から当該者への委任状を添付するものとする。

① 登録証の写（登録を受けた特定設備事業区分及び制限された工程を明記したものを含む。）
② 設計書（強度計算書、必要とする非破壊試験項目等を含んだ溶接要領書、溶接施工法確認試験記録等）
③ 構造図（全体図、部品図等）
④ 製造の工程ごとの検査を希望する日及び場所を記載した書面（最寄り駅から検査場所までの経路を示す地図を含む。）（制限された工程が設計の工程の場合を除く。）

３．５　特定設備基準適合証の交付申請

登録特定設備製造業者（以下「登録製造業者」という。）は、その登録を受けた特定設備事業区分（以下「事業区分」という。）に係る特定設備を製造したときは、規則様式第２５の特定設備基準適合証の交付申請書に次に掲げる書類を添付し、正副各１通を当該特定設備を製造した工場等所在地を担当する事務所（外国登録製造業者にあっては、陸揚地又は設置場所を担当する事務所）に提出するものとする。なお、申請書に記入する申請者の代表者氏名は代表権を持つ者とする。ただし、代表権を持つ者以外の者の氏名で申請する場合は、代表権を持つ者から当該者への委任状を添付するものとする。

① 登録証の写（登録を受けた事業区分を明記したものを含む。）
② 検査の記録書（自ら検査を行った製造の工程について規則様式第３から第６までの検査成績表に結果を記入したもの。一部工程の特定設備検査を受けた者にあっては、経済産業大臣（以下「大臣」という。）、協会又は指定検査機関が交付した当該工程の検査成績表を含む。）
③ 当該特定設備検査に従事した登録製造業者の特定設備検査を実施した者の氏名を記載した書面

３．６　検査実施場所が担当地域外の場合

検査実施場所が申請をした事務所の担当地域と異なる場合は、その製造の工程を申請書類の中で明確にし、当該工程に係る設計書及び構造図を3.1又は3.2に掲げる申請書類の外に１通作成し、申請時に事務所に提出する。

３．７　申請書記載方法

3.1、3.2.1、3.3.2、3.3.3、3.4又は3.5の申請を行う者（以下「申請者」という。）は、「特定設備検査申請書記載方法書［機-50102B］」及び「高圧ガス特定設備等の試験検査に関する質疑応答集」に定めるところにより規則様式の各申請書に記載するものとする。

３．８　申請の単位

申請の単位は、原則として特定設備毎とする。この場合、申請しようとする特定設備が同一仕様で複数製造される場合には、１申請とすることができる。

備考１　「同一仕様」とは、設計条件、使用する材料、溶接方法等が同一であって、図面、計算書等設計書類が共通なものをいう。この場合にあって、ノズルについては形状、寸法及び数が同一であって取付位置又は取付方向が異なるものは同一仕様とする。

備考２　１申請とすることができる範囲は、次の①又は②とする。

①　バルク貯槽にあっては、同一検査時期に耐圧試験又は気密試験ができる範囲であって、合格証等を同一日で発行できる範囲の基数

②　バルク貯槽以外の特定設備にあっては、合格証等を同一日で発行できる範囲の基数

３．９　手数料の納付

申請者は、協会が特定設備の内容積に応じて別に定める検査手数料又は交付手数料（以下「手数料」という。）を次のいずれかにより納付するものとする。なお、協会は、正当な理由がある場合を除き、受納した手数料は返金しない。

① 予め別表２に示す協会が指定する機関の口座（以下「指定口座」という。）に払い込む。この場合、払い込まれたことを証する書面の写を申請書に添付する。

② 申請時に現金又は小切手により直接納付する。

③ 申請時に協会が発行する請求書により指定口座に払い込む。この場合、払い込まれたことを証する書面の写にその明細（特定設備検査手数料、整理番号）を記載したものを事務所に郵送またはＦＡＸする。なお、払い込みが確認されるまで合格証等の発行は行わない。

３．１０　申請手続き

申請手続きは、事務所において行うこととする。ただし、予め事務所に了解された場合は、郵送等により行うことができる。この場合、手数料を申請前に指定口座に払い込み、払い込まれたことを証する書面の写しを申請書に添付するものとする。

３．１１　申請書類の返却

事務所は、申請手続き終了後申請書副一式を申請者に返却する。

３．１２　申請書類の差替え

申請者は、申請手続き終了後申請書類の差替えの必要が生じた場合、様式１の申請書添付書類差替届けに必要事項を記入し､差替え書類を添付したもの２通を事務所に提出する。

事務所は差替えの内容を確認した後受付印を押印し差替えを行い、１通を申請者に返却する。

ただし、申請書類の差替えは、添付書類に限られる。なお、誤記による規則様式の検査申請書の差替えは、設計検査の前であって事務所が認めた場合に限り行うことができるものとする。

４　検査等の実施

協会の検査員は、特定設備検査又は一部工程の特定設備検査について、次に定めるところにより検査等を実施する。

（１）検査等の実施

協会の検査員が行う製造の工程ごとの検査は、規則第４６条から第５０条までの規定に基づき実施する。

備考１：特定設備の圧力室が複数あり、一つの圧力室の内面又は外面に接する流体が高圧ガス以外の場合であって、ボイラ及び圧力容器安全規則等他の規制を受けないときは、当該圧力室側に対して実施する協会の検査員の検査は設計検査のみとし、申請者は当該圧力室側の耐圧試験を実施し、その記録を協会に提出するものとする。ただし、協会の検査員が、多管式熱交換器の管板面等圧力室間の洩れ確認の必要があると判断した場合の試験については、協会の検査員の立会検査とする。

備考２：熱交換器等に取り付けられる伸縮継手が圧力室の内面又は外面に接する流体が高圧ガス以外の場合であって、ボイラ及び圧力容器安全規則等他の規制を受けないとき、協会の検査員は、当該伸縮継手に対して設計検査を実施する。申請者は当該伸縮継手の耐圧試験及びJIS B 8277(2003)「圧力容器の伸縮継手」又は質疑応答集で規定されている非破壊試験を実施し、その記録を協会に提出するものとする。

（２）検査日程等

協会の検査員は、検査日程及び検査実施場所について申請者と協議し決定する。

（３）製造の開始

協会の検査員は、設計の検査を行いその結果を様式２の設計検査成績表を申請者に発行する。

申請者は、設計の検査が適合したことを確認した後、製造を開始することができるものとする。ただし、申請者が特定設備を輸入した者の場合及び制限を受けた一部工程が設計の工程以外の工程の場合を除く。

（４）刻印

協会の検査員は、特定設備検査を実施し、合格と判定した場合は、次のいずれかにより刻印を打刻する。

① 特定設備の厚肉部に協会刻印と特定設備検査合格証発行番号を打刻するか打刻した板を溶接により取り付ける。

② 特定設備が２重殻構造の貯槽又はコールドボックスの場合にあっては、外槽の見易い箇所に協会刻印と特定設備検査合格証発行番号を打刻した板を溶接により取り付けることができる。

③ 特定設備がボルト・ナット等機械的接合によって組み立てられている場合は、当該特定設備を代表する厚肉部に①の刻印を打刻し、分割できる単位毎（内面又は外面に接する流体が高圧ガス以外の場合であって、ボイラ及び圧力容器安全規則等他の規制を受けない圧力室を含む。）に協会刻印を打刻する。ただし、プラグにあっては打刻しない。

５　検査等の記録

特定設備検査又は一部工程の特定設備検査の申請者は、協会の検査員の検査の前に社内検査を実施し、その結果を記録（以下「社内検査記録」という。）しておくものとする。ただし、社内検査に引き続き協会の検査員の検査が行われる場合は、その検査終了後に記録することができる。

協会の検査員は、検査を実施しその結果を規則様式第４から第６までの検査成績表に記録する。このとき、規則又は例示基準により要求される検査項目以外の検査（客先の要求による検査又は社内基準上実施する検査をいう。）の欄には署名又は捺印はしない。

備考：社内検査記録について協会の検査員は、申請者が希望する検査項目（規則又は例示基準により要求される検査項目に限る。）の記録にのみ署名又は捺印する。この場合、申請者は、当該社内検査記録様式に協会の検査員が署名又は捺印する欄を準備しておくこと。

６　検査結果の報告

申請者は、所定の検査が終了した後、検査結果の報告として次に定める書類一式を事務所に提出するものとする。

（１）特定設備検査にあっては、次に掲げるもの

① 製造の工程毎の社内検査記録

② 協会刻印及び合格証発行番号刻印の拓本、写真等（１申請複数基の場合は、最初と最後のものを代表とすることができる。）

（２）一部工程の特定設備検査にあっては、当該工程の社内検査記録（当該工程が、設計の検査の場合を除く。）

７　合格証等の交付

事務所は、以下に定めるところにより、特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は一部工程の特定設備検査の成績表（以下「合格証等」という。）を交付するものとする。なお、申請者の依頼により、郵送等により合格証等を交付することができるものとする。

（１）特定設備検査合格証

申請された特定設備が検査に合格したときは、申請者に規則様式第７の特定設備検査合格証を交付する。

（２）特定設備基準適合証

申請された特定設備の検査の記録書によって基準に適合していると認めるときは、申請者に規則様式第２６の特定設備基準適合証を交付する。

（３）一部工程の特定設備検査の成績表

申請された一部工程の特定設備が当該工程の検査に合格したときは、申請者に様式２及び規則様式第４から第６までの検査成績表のうち、該当する検査成績表に検査結果を記入したものを交付する。

（４）合格証等の受領の確認

合格証等を受領した者は、事務所が準備する受領書に必要事項を記入し署名する。なお、郵送等により合格証等の受領を依頼した者は、同封されている受領書に必要事項を記入し署名して、事務所あて返送するものとする。

８　検査等不合格通知

事務所は、検査等の結果不合格と判定した場合、申請者に対して様式３の不合格通知書により不合格の通知を行う。

９　合格証・適合証の再交付

特定設備検査合格証の再交付を受けようとする者にあっては規則様式第８の特定設備検査合格証再交付申請書、特定設備基準適合証の再交付を受けようとする者にあっては規則様式第２７の特定設備基準適合証再交付申請書に特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証（以下「合格証・適合証」という。）の写（合格証・適合証の写が提出出来ない場合、当該特定設備の表示の写真又は拓本に替えることができる。）を添付し、合格証・適合証を交付した事務所に提出する。

申請者は、再交付申請の際協会が別に定める合格証・適合証の再交付手数料を、3.8に準じて納付するものとする。

１０　申請の取下げ

申請の取下げをしようとする申請者は､様式４の申請取下げ届書に必要項目を記入して、事務所に提出することとする。

１１　合格証・適合証の返納

合格証・適合証の返納をしようとする者は、様式４の合格証等返納届書に必要項目を記入し返納する合格証・適合証を添えて、合格証・適合証を交付した事務所に提出する。

１２　標準処理期間

申請を受け付けた日から合格証等の交付までの標準処理期間は、以下に定めるところによるものとする。ただし、12月29日～12月31日、1月1日～1月3日並びに4月及び5月の祝祭日は除くものとする。

（１）法第56条の3第1項及び同第3項に基づく特定設備検査の処理期間は、次のとおりとする。

① 申請を受け付けた日から様式2の設計検査成績表を発行する日までを１５日とする。ただし、設計検査において指摘事項がある等添付書類を差替える必要が生じた場合にあっては、様式１の申請書添付書類差替届けを受領した日から様式２の設計検査成績表を発行する日までを10日とする。

② 検査記録を受領した日から合格証を交付する日までを１５日とする。

③ 標準処理期間は、①及び②に定める期間を含め80日とする。ただし、対象機器の申請を受け付けた日から検査記録を受領した日までの期間（以下「製造期間」という。）が長期に亙ることにより、標準処理期間を超える場合にあっては、当該製造期間に②を加えた期間とする。

（２）法第56条の3第2項に基づく輸入特定設備検査の処理期間は、次のとおりとする。

① 申請を受け付けた日から様式2の設計検査成績表を発行する日までを１５日とする。ただし、設計検査において指摘事項がある等添付書類を差替える必要が生じた場合に

あっては、様式１の申請書添付書類差替届けを受領した日から様式２の設計検査成績表を発行する日までを10日とする。

② 検査記録を受領した日から合格証を交付する日までを１５日とする。

③ 標準処理期間は、①及び②に定める期間を含め30日とする。ただし、輸入する日以前に申請された場合にあっては、立会検査を実施した日から合格証を交付する日までを30日とする。

（３）法第56条の6の14に基づく特定設備基準適合証の交付の標準処理期間は、10日とする。

附則　このマニュアルは、平成15年1月1日から施行する。
附則　この改正は、平成15年10月1日から適用する。
附則　この改正は、平成16年３月29日から適用する。
附則　この改正は、平成16年11月１日から適用する。
附則　この改正は、平成17年２月14日から適用する。
附則　この改正は、平成17年３月１日から適用する。
附則　この改正は、平成17年９月１日から適用する。
附則　この改正は、平成17年11月１日から適用する。
附則　この改正は、平成18年３月20日から適用する。
附則　この改正は、平成20年３月31日から適用する。
附則　この改正は、平成20年８月11日から適用する。

様式１

申請書添付書類差替届け

高圧ガス保安協会　殿

申請者名：

下記の申請書添付書類を差替えますので、確認の上ご承知下さい。

整理番号：　　申請年月日：平成　　年　　月　　日

差替年月日	書類名称又は番号	差替理由・差替内容等	差替担当	KHK確認

備考１：１枚の様式で複数回使用することができる。
２：欄の大きさ及び使用段数は任意とする。
３：差し替えの内容は、予め協会担当者の了解を得ることを原則とする。
４：旧版は、協会担当者との協議により処理する。

様式２（規則様式第３（第４６条関係）に基づく）

設計検査成績表		平成　年　月　日 殿 申請されました特定設備検査申請書については設計に関する検査に合格したので通知します。 高圧ガス保安協会　機器検査事業部 支部		事業部長等	検査課長等	担当検査員
整理番号						
特定設備の区分						
ガスの種類		特認等の有無	□無□有（項目：　　）			

検査工程名	規則条項	適用書類	判定 適合	判定 不適合
１．材料に関する設計	第１１条	詳細は、設計書、構造図及び様式第４から第６までの検査成績表による。		
２．加工に関する設計	第２０条～第２３条			
３．溶接に関する設計	第２４条～第３１条			
４．構造検査に関する設計	第３２条～第３５条			
５．内圧、外圧による強度計算	第１２条 第１４条～第１９条	詳細は、強度計算書及び耐震計算書による。		
６．耐震設計に基づく応力等の計算	第１３条			

様式３

平成　　年　　月　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿

不合格通知書

高圧ガス保安協会
機器検査事業部
支部

事業部長等	検査課長等	担当検査員

貴社より申請のありました、□特定設備検査　□特定設備基準適合証の交付□一部工程の特定設備検査についてその内容を検査した結果、下記のとおり不合格となりましたので通知します。

記

１．整理番号：

２．特定設備の区分及び数量：

３．不合格の内容：

様式４

平成　　年　　月　　日

高圧ガス保安協会　殿

□ 申請取下げ届書

□ 合格証等返納届書

□ 特定設備検査　□ 高圧ガス設備試験　□ 委託検査

申請者名

印

整　理　番　号		
機　器　区　分		
申　請　基　数		
取下げ・返納基数		
取下げ・返納製造番号		

取下げ・返納の理由（具体的に）

当該設備の検査進行状況等（返納の場合はその交付番号）

協会確認欄（補足説明がある場合記入）

機器検査事業部

支部

事業部長等	検査課長等	担当検査員

様式５

平成　　年　　月　　日

バルク貯槽申請内容

申請者名
管理責任者　　印

１．型式番号、記号又は名称：

２．強度計算書番号:

３．溶接要領書番号：

４．溶接施工法確認試験記録番号：

５．構造図番号
（１）全体図:
（２）部品図：

６．初回設計検査成績表
（１）発行時の整理番号：
（２）発行年月日：

７．機械試験
（１）試験実施時の整理番号:
（２）試験実施年月日：

備考:２から５までの番号には、改訂の番号又は記号を含めること。

別表１

検査等実施事務所一覧表

事務所の名称	所在地等	担当地域
機器検査事業部	〒105-8447 東京都港区虎ノ門 4-3-9 住友新虎ノ門ビル TEL：03-3436-6104 FAX：03-3436-0688	東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、長野県、新潟県及び静岡県（大井川以東に限る。）
北海道支部	〒060-0005 札幌市中央区北5条西 5-2-12 住友生命札幌ビル TEL：011-272-5220 FAX：011-272-5221	北海道
東北支部	〒980-0011 仙台市青葉区上杉 3-3-21 上杉ＮＳビル TEL：022-268-7501 FAX：022-211-0154	青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県及び福島県
中部支部	〒460-0008 名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル TEL：052-221-8730 FAX：052-204-1308	愛知県、三重県、岐阜県、石川県、富山県及び静岡県（大井川以西に限る。）
近畿支部	〒530-0054 大阪市北区南森町 1-4-19 サウスホレストビル TEL：06-6312-4051 FAX：06-6312-1437	大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、和歌山県、奈良県及び福井県
中国支部	〒730-0051 広島市中区大手町 2-8-4 パークサイドビル TEL：082-243-8016 FAX：082-243-8034	岡山県、広島県、山口県、鳥取県及び島根県
四国支部	〒760-0019 高松市サンポート 2-1 高松シンボルタワー サンポートビジネススクエア TEL: 087-851-7161 FAX: 087-851-7162	香川県、愛媛県、徳島県及び高知県
九州支部	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ビル TEL：092-411-8308 FAX：092-473-1372	福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

別表２

協会が指定する金融機関の口座

事務所の名称	機　関　名	口　座　番　号	口　座　名
機器検査事業部	みずほ銀行 神谷町支店	普通預金　1285965	高圧ガス保安協会
	三井住友銀行 東京公務部	普通預金　3001791	
北海道支部	北洋銀行北七条支店	普通預金　0883953	高圧ガス保安協会 北海道支部
東北支部	七十七銀行県庁支店	普通預金　5147689	高圧ガス保安協会 東北支部
中部支部	三井住友銀行名古屋支店	普通預金　0920972	高圧ガス保安協会 中部支部
近畿支部	三井住友銀行 南森町支店	普通預金　590940	高圧ガス保安協会 近畿支部
中国支部	広島銀行八丁堀支店	普通預金　0199541	高圧ガス保安協会 中国支部
四国支部	百十四銀行本店営業部	普通預金　1357127	高圧ガス保安協会 四国支部
九州支部	みずほ銀行福岡支店	普通預金　1213125	高圧ガス保安協会 九州支部

参考１　申請書のまとめ方の（例）

以下にマニュアル本文3.1から3.3までに係る申請書のまとめ方の例を示しますので、申請書をまとめる際の参考としてください。

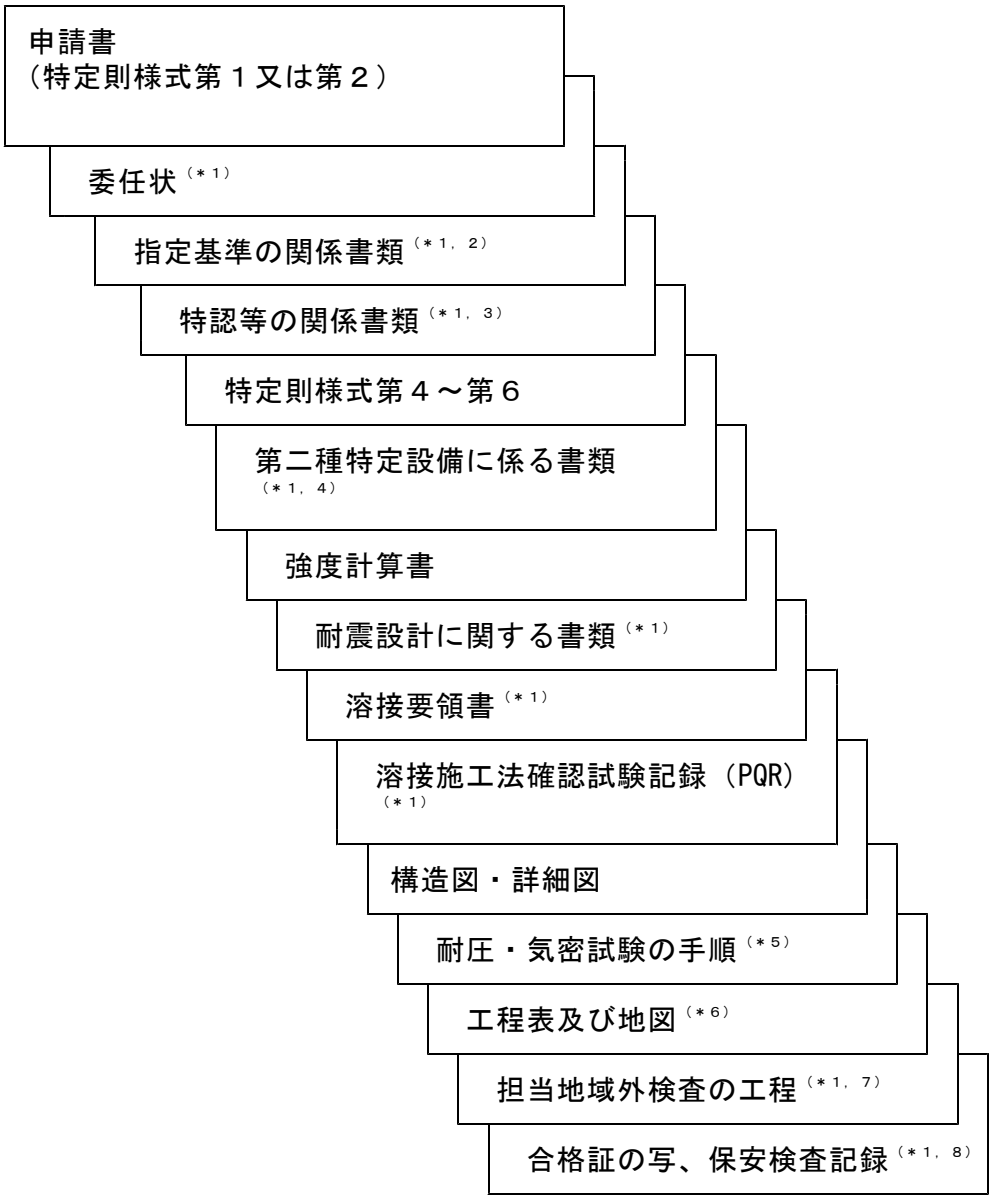

＊１：必要な場合に添付する。
＊２：マニュアル3.2.1の書類をいう。
＊３：マニュアル3.3.2及び3.3.3の書類をいう。
＊４：マニュアル3.1.2①～④の書面をいう。
＊５：複数の試験手順が必要なものであって、試験を実施するにあたり説明が必要な場合に添付する。
＊６：マニュアル3.1.1(1)⑤及び(2)⑩の書類をいう。
＊７：マニュアル3.6の書類をいう。
＊８：マニュアル3.1.3④及び⑤の書類をいう。

参考２　指定基準に基づく検査の申請書類(例)

平成〇〇年〇月〇日

高圧ガス保安協会　殿

高圧設備製造株式会社
代表者氏名　　印

このたびの特定設備検査申請において、例示基準に基づく検査以外の特定設備検査を希望しますので、「特定設備検査規則の機能性基準の運用について（平成13･12･27原院第５号)」に基づき、下記のとおり「特定設備検査において運用すべき詳細基準」及び「当該詳細基準が機能性基準に適合していることを証する資料」を添付します。

記

１．特定設備検査において運用すべき詳細基準
高圧ガス保安協会基準KHKS 0221(2005)「非円形胴の圧力容器に関する基準」

２．当該詳細基準が機能性基準に適合していることを証する資料
高圧ガス保安協会基準KHKS 0221(2005)「非円形胴の圧力容器に関する基準」解説Ⅳ.による。